



INKOPPLING AV ELPANNA TILL NORSKT 230VAC 3-FAS NÄT UTAN NOLLA

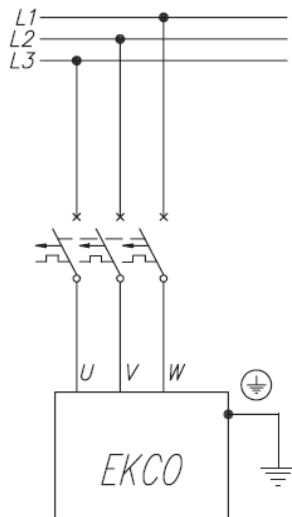

De tre faserna L1, L2 och L3 skall inkopplas via extern säkerhetsbrytare (med avsäkring) till elpannans plintar märkta U, V och W.

Skyddsjord skall inkopplas direkt till elpannans speciella plint P (se nedan).

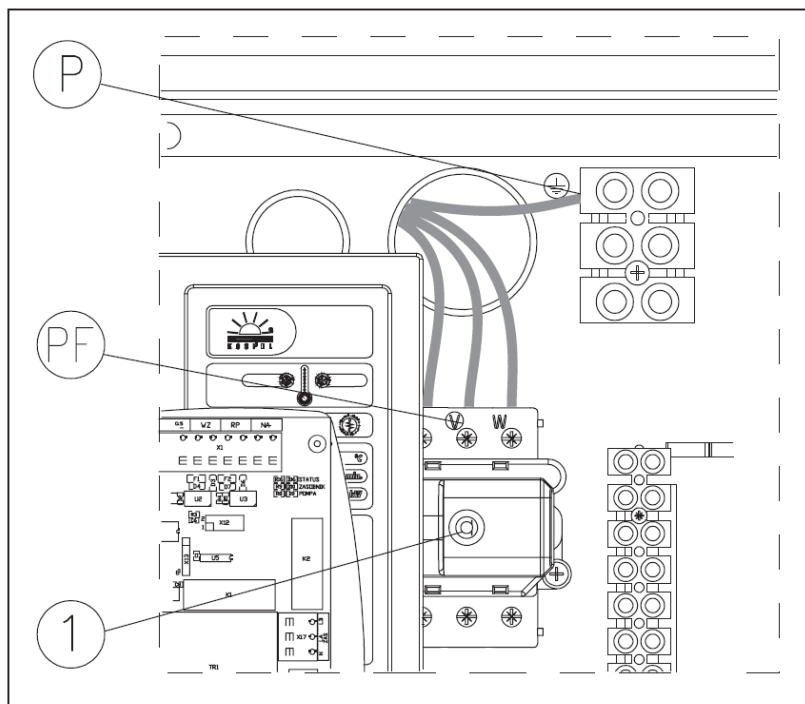

- P** = Anslutningsplint för Skyddsjord (Protective Earth)
PF = Anslutningsplintarna U, V, W för de tre faserna L1, L2, L3
1 = Överhettningsskydd (Overheat stat)